Reliable

Sure-Off Tester

Productbeschrijving

De Reliable Sure-Off Tester is een druk meetgereedschap dat gebruikt wordt om te bepalen of het juiste systeem is leeggemaakt voorafgaand aan het begin van het werk. De Sure-Off-tester heeft een drukbereik van maximaal 20,7 bar (300 psi), en is te bevestigen op 1 “, 1-1 / 4” ~ 1-1 / 2 “en 2” stalen buis.

De Sure-Off Tester bevat een 6 mm boor, een manometer en een aftapafsluiter om een aftapslang aan te kunnen bevestigen. (Slang niet inbegrepen)

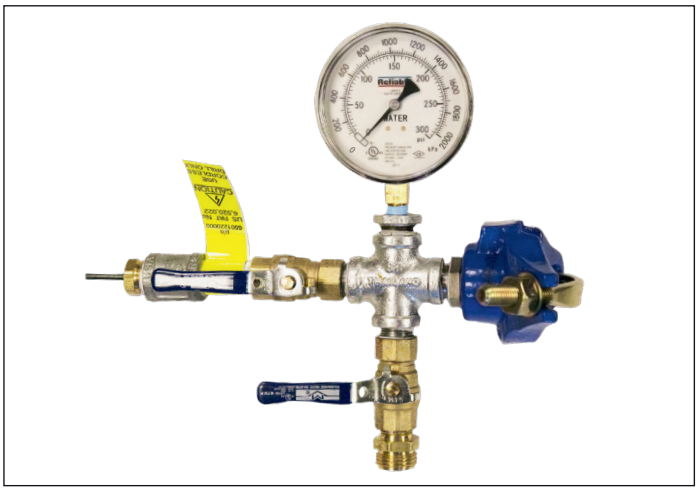

Sure-Off Tester

Instructies

1. Installeer de manometer in de 1/4 “ NPT-bus van de Sure-off tester met PTFE-tape.
2. Sluit de aftapkogelkraan
3. Trek de boor terug en sluit de kogelafsluiter van de boorbit.
4. Bevestig de mechanische uitlaat aan de systeemleidingen.
5. Bevestig een accuboormachine op de boor.
6. Open de kogelafsluiter van de boorbit.
7. Boor een gat in de buis met consistent vermogen.
8. Trek de boor terug en sluit de kogelafsluiter van de boorbit.
9. Lees de druk op de manometer af om te controleren of er nog druk op het systeem staat.
10. Sluit desgewenst een slang (niet meegeleverd) aan op de slangaansluiting en open de aftapkraan om water af te tappen.
11. Verwijder de Sure-Off Tester, verwijder en/of vervang de test pijp. *(TIP! Boor met een gatenzaag het gat verder uit en plaats een Sprinkler-T)*

Figuur 1

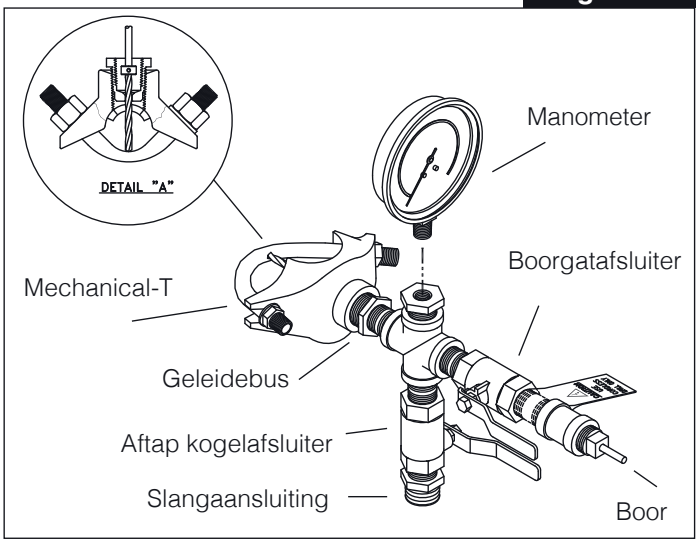

Garantie

Voor de garantie van Reliable Automatic Sprinkler Co. en voorwaarden, bezoek www.reliablesprinkler.com.

Patenten

US Patent No. 6,520,022

Bestelinformatie

Vermeld de maat bij de bestelling:
Sure-Off Tester
maat (1”, 1-1/4”~1-1/2”, of 2”)
Reserveonderdelen
Boor met kraag en o-ringen (P/N 6888000011)
Geleidebus (P/N 94905000)

Verkrijgbaar bij:

ALL SPRINKLER SERVICE B.V.
www.allsprinklerservice.nl

P/N 9999970530